


Lämpöpumpun liittäminen NIBE Uplink -palveluun

Lämpöpumput voidaan liittää NIBE Uplink -palveluun matkapuhelinverkon kautta silloin kun käytettävissä ei ole kiinteää internetyhteyttä. Lämpöpumpun ja reitittimen välillä voidaan käyttää langatonta tiedonsiirtoa, alla olevan kuvan esittämällä tavalla.

Tiedonsiirron toteuttamiseen tarvitaan 3G/4G reititin sekä langattoman verkon toistin, jos NIBE lämpöpumppua ei voida kytkeä verkkokaapelilla suoraan reitittimeen.

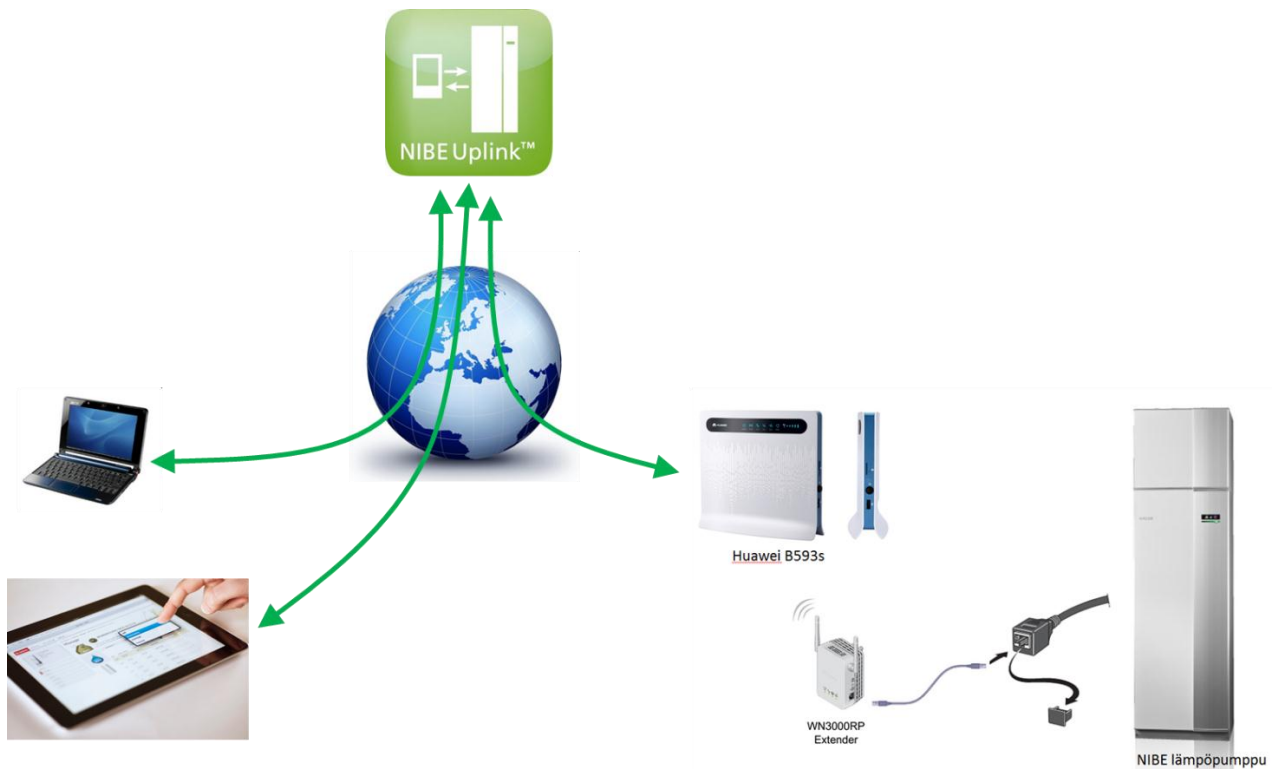

Kuvassa olevat laitteet ovat esimerkkejä.

Tiedonsiirron asetukset vaihtelevat eri operaattoreilla ja laitteilla. Tiedonsiirron asennukseen ja käyttöönottoon liittyvissä asioissa apua antavat matkapuhelinoperaattorit ja tiedonsiirtolaitteiden myyjät.

Tiedonsiirron asetuksissa on tärkeää estää matkapuhelinverkon ja mahdollisen langattoman verkon yhteyksien meneminen virransäätötilaan. 3G/4G reititin voi joissakin tilanteissa menettää yhteyden matkapuhelinverkkoon. Jos reitittimen ja lämpöpumpun välillä käytetään langatonta tiedonsiirtoa voi olla mahdollista että tiedonsiirto katkeaa vaikka yhteys matkapuhelinverkkoon toimisikin oikein. Tiedonsiirron palauttaminen onnistuu yleensä siten, että tiedonsiirtolaitteet käynnistetään uudelleen. NIBE lämpöpumppua ei tarvitse käynnistää uudelleen, koska se muodostaa yhteyden NIBE Uplink -palveluun automaattisesti tiedonsiirron toimiessa.